

Budavári Művelődési Ház

TABÁN Fesztivál

TÚZVÉDELMI SZABÁLYZAT
2019

Tartalomjegyzék

I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok	5
1. Területi hatály	5
2. Személyi hatály	5
3. Időbeli hatály	5
4. Tárgyi hatály	5
5. Tervezett létszám	5
6. A terület ismertetése	5
7. A rendezvény szervezője	5
8. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet	6
9. Egészségügyi személyzet	6
II. Fejezet Tűzvédelmi szervezet felépítése, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek	7
1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai	7
2. Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakszolgáltató	8
3. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai	8
4. Az aggregátor kezelésével megbízott személyzet feladatai	9
5. A vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai	9
6. Műsorlebonyolító tűzvédelmi feladatai	10
7. Színpadtechnika üzemeltetését ellátó munkavállalók tűzvédelmi feladatai	10
III. Fejezet Eseti tűzvédelmi előírások	11
1. A szabad területek tűzvédelmi előírásai	11
2. A vendéglátó sátrak tűzvédelmi előírásai	11
3. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásai	12
4. Az öltözők, ruhatárak tűzvédelmi előírásai	13
5. A színpad tűzvédelmi előírásai rendezvények idején	14
6. Az aggregátor és környezetének tűzvédelmi előírásai	14
7. Irányítási pont eseti tűzvédelmi előírásai	15
IV. fejezet A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások	16
1. Tűzvédelmi használati szabályok	16
2. Dohányzás	17
3. Raktározás, tárolás	18
4. Közlekedési utak	18
5. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	19
6. Tüzelő-fűtőberendezések tűzvédelmi szabályai	19
7. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai	20
8. Tűzoltó készülék, felszerelés	21
9. Tűzoltás	22
10. Oltóvíz	23

V. fejezet Ikalomszerű tűzveszélyes tevékenység	24
VI. fejezet Munkavállalók tűzvédelmi oktatása	26
1. A rendezvényen tevékenykedő vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása	26
2. A tűzvédelmi oktatások dokumentálása	26
VII. Fejezet A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai	27
1. Tűzjelzés	27
2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell	28
VII. fejezet Egyéb rendelkezések	29
1. Tűzvédelmi iratok kezelése, gyűjtése, dokumentálása	29
2. Tűzvédelmi ellenőrzések	29
3. Tűzvédelmi szemle	30
4. A rendezvény befejeztével kapcsolatos feladatok	30
5. Tűzvédelmi bírság	30
Záró rendelkezés	32
1.Sz. Melléklet	33
Jelentés tüzesetről	33
2.Sz. Melléklet	34
Tűzoltó készülékek üzemeltetési ellenőrzésének dokumentálása	34
3.Sz. Melléklet	35
Oktatási napló	35
4.Sz. Melléklet	36
Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez	36
5.Sz. Melléklet	40
Kiürítés számítás	40
6.Sz. Melléklet	43
Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabványok	43
7.Sz. Melléklet	44
Tűzriadó Terv	44
Helyszínrajz	54

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Számú Tűzvédelmi Törvény 19. § (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének 1. § (1) bekezdése, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT alapján kiadom a

Budavári Művelődési Ház TABÁN Fesztivál

1016 Budapest, 6112 hrsz. alatt lévő szabad területen a fent nevezett rendezvényre vonatkozó

Tűzvédelmi Szabályzatot

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: TVSZ) hatálya kiterjed a **TABÁN Fesztivál** rendezvény fenti címén lévő szabad területére, vendéglátó sátrakra és egyéb építményekre.

A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti szabványokban, valamint jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtására és megtartására a rendezvényen tevékenykedő valamennyi munkavállalóra nézve kötelező jellegű.

A szabályzat hatálya kiterjed a fent nevezett területen ideiglenes jelleggel tartózkodó munkavállalókra – ügyfelekre, vendégekre, karbantartókra, szállítókra, stb. – a rájuk vonatkozó mértékben.

Budapest, 2019. március 22.

.....
Rendezvényszervező

I. Fejezet

A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok

1. Területi hatály

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a **TABÁN Fesztivál** (továbbiakban: Rendezvény) fenti címen lévő létesítményeire, munkaterületekre, berendezésekre, eszközökre, anyagokra, szabad területeire.

2. Személyi hatály

A TVSZ személyi hatálya kiterjed a rendezvényen tevékenykedő, átirányított vagy bérelt munkavállalókra, a tanulókra, az alkalmi munkát végzőkre és minden foglalkoztatási jogviszonyban álló személyre, valamint az 1. pontban meghatározott területen tartózkodókra.

3. Időbeli hatály

A TVSZ időbeli hatálya 2019. május 01. 14⁰⁰ – 23⁵⁹ percre terjedő időszakra, a szabadtéri rendezvényre vonatkozik.

4. Tárgyi hatály

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejárása során tűz keletkezésére lehet számítani.

5. Tervezett létszám

A rendezvény szabadon látogatható, a rendezvényszervezők maximálisan egy időben **8000 fő** látogatót valószínűsítenek a rendezvényen.

6. A terület ismertetése

A Tabán területét Budapest I., Krisztina krt, és a Naphegy utca, valamint a Kereszt utca felől lehet megközelíteni illetve elhagyni. A terület nincs kordonnal illetve épületekkel körbehatárolva. Kordonnal a színpad, a backstage, és a keverőpult lesz körbevéve. A rendezvény által használt szabad terület kb.: 30.000 m²

7. A rendezvény szervezője

Budavári Művelődési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.)

Megyesi Anikó (06-20-555-9181)

Rózsa Records Kft. (1103. Budapest, Gergely u. 110.)

Rózsa István (06-30-331-8830)

8. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet

Valton Sec Kft. (Székhely: 1111. Budapest, Fehérvári út 126-128.)

Telefonszám: 06-1-309-7144

Ügyvezető igazgató: Varga Lajos

Rendezvény képviselője: Hampó Zsolt 06-30-932-6286

Biztonsági személyzet létszáma: 20 fő

Biztonsági személyzetet irányító személy: Hampó Zsolt 06-30-932-6286

MP Hungary Kft. (1047. Budapest, Károlyi István u. 10.)

Ügyvezető: Tánczos Ferenc

Elek József 06-20-977-7177

Biztonsági személyzet létszáma: 20 fő

9. Egészségügyi személyzet

1 darab esetkocsi

1 darab mentőkocsi

10. Alapterületek

- VIP sátor 10mX15 m
- Irányítási pont 6mx3m
- Vendéglátás 6mx3m, illetve 3mx3m
- Öltözők 6mx3m
- Színpad 12,432mx10,360m

II. Fejezet

Tűzvédelmi szervezet felépítése, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek

1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai

- 1.1. Gondoskodik a tűzvédelmi törvényben, jogszabályokban, rendeletekben, nemzeti szabványokban és szabályzatokban előírtak érvényre juttatásáról, a tűzvédelemmel kapcsolatos létesítési és használati előírások betartásáról.
- 1.2. Biztosítja a rendezvény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit, illetve azok érvényre juttatását.
- 1.3. Gondoskodik a rendezvény tűzvédelmi költségvetési tervének elkészítéséről, valamint a tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges pénzügyi alap biztosításáról.
- 1.4. Biztosítja a tűz elleni védekezéshez szükséges személyi, anyagi és műszaki feltételeket, a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök, menekülési útirányjelzések és oltóanyagok beszerzését, üzemképességük fenntartását.
- 1.5. Jóváhagyja, szükség esetén átdolgoztatja a rendezvény mindenkor sajátosságait figyelembevevő Tűzvédelmi Szabályzatot.
- 1.6. Rendszeresen ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások betartását.
- 1.7. Részt vesz, vagy megbízottja útján képviselteti magát a rendezvény területén a katasztrófavédelmi hatóság által tartott eljárásokon (ellenőrzés, szemle, stb.). Biztosítja ellenőrzés feltételeit és lehetőségét a katasztrófavédelmi hatóság számára.
- 1.8. Az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által tartott ellenőrzésen vagy egyéb eljárásai során megállapított hiányosság megszüntetéséről haladéktalanul köteles gondoskodni, ill. a szükséges intézkedést megtenni.
- 1.9. A rendezvény területén keletkezett tüzesetet – az eloltottakat is – az illetékes tűzoltóságnak késedelem nélkül köteles bejelenteni. Gondoskodik a tüzeset helyszínének a vizsgálat befejezéséig történő megőrzéséről illetve változatlan állapotban hagyásáról.
- 1.10. A rendezvény biztonságát veszélyeztető körülmény esetén a biztonsági szolgálat vezetőjével egyetértésben dönt, a rendezvény szüneteltetéséről, vagy beszüntetéséről.
- 1.11. Akadályoztatása esetén tűzvédelmi jogkörét írásban átruházhatja valamely munkavállalóra.

2. Tűzvédelmi feladatokat ellátó szakszolgáltató

- 2.1. Szükség esetén gondoskodik a szabályzat és azok mellékletei módosításának elkészítéséről, aktualizálásáról.
- 2.2. Közvetlenül tűzvédelmi szempontból a kapcsolatot a rendezvényszervezővel tartja.
- 2.3. Gondoskodik, a rendezvény szervezőjének tulajdonában lévő tűzoltó készülékek szükséges nyilvántartásáról, és a tűzvédelmi oktatási napló – vezetéséről. Ezeket a nyilvántartásokat a helyszínen kell tárolni.
- 2.4. A tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás érdekében:
 - 2.4.1. Lebonyolítja a tűzvédelmi oktatást, részt vesz az oktatások rendjének kialakításában, oktatáson és az oktatások megtörténtének bizonylatolásában.

3. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai

- 3.1. Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a tűz megelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt:
 - 3.1.1. A menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a villamos leválasztó kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön azok szabadon tartása.
 - 3.1.2. A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzések maradéktalan megtartása.
 - 3.1.3. A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés módjának ismerete.
 - 3.1.4. Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül.
 - 3.1.5. Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése.
- 3.2. A tüzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése.
- 3.3. A biztonsági szolgálatnak ismernie kell a rendezvény helyszínén készenlétben tartott tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét és működtetésének módját.
- 3.4. Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni.
- 3.5. Tűz, vagy egyéb katasztrófa helyzet kialakulásakor köteles részt venni a vendégek menekítésében, segíteni a közönség, területről történő biztonságos elhagyását.
- 3.6. A biztonsági szolgálat vezetője telefonon, vagy kézi rádión keresztül kapcsolatot tart a rendezvény szervezőjével.

- 3.7. A rendezvény befejezésekor ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tüzeset keletkezéséhez vezethet.

4. Az aggregátor kezelésével megbízott személyzet feladatai

- 4.1. Az aggregátorok kezelésével megbízott műszaki személyzet veszélyhelyzet esetén, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat vezetőjének utasítása alapján elvégzi az áramtalanítási műveletet, az aggregátorok lekapcsolását. **(Felelős személy: Sas Attila 06-30-949-4394, Mónus Sándor 06-20-941-4074)**
- 4.2. A rendezvény ideje alatt köteles az aggregátor kezelési, használati útmutatásainak megfelelően eljárni, különös tekintettel az üzemanya g töltésére vonatkozóan. (amennyiben szükséges az aggregátorok üzemanyagának pótlása)
- 4.3. Szükség esetén elvégzi a két aggregátor között átkapcsolást.
- 4.4. A rendezvény ideje alatt állandó műszaki felügyeletet lát el.

5. A vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi feladatai

- 5.1. Ismernie kell a jelen szabályzat előírásai alapján a reá háruló feladatokat a tűz megelőzés érdekében és tűz esetén egyaránt:
- 5.1.1. A kijáratok és a menekülési utak, valamint a tűzvédelmi felszereléshez, a közművek nyitó és záró szerelvényeinek, a villamos leválasztó kapcsolóhoz és főkapcsolóhoz vezető utak megismerése és munkaterületükön azok szabadon tartása.
- 5.1.2. A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések és a szabványos jelzések maradéktalan megtartása.
- 5.1.3. A tűz jelzésére szolgáló hívószámok (105, 112), valamint a tűzjelzés módjának ismerete.
- 5.1.4. Tűz esetén a tűz oltásának megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel, a testi épség veszélyeztetése nélkül.
- 5.1.5. Tűz esetén követendő magatartási normák megismerése.
- 5.2. A tüzeset helyszínének változatlan állapotban történő megőrzése, ill. a tűzvizsgálat lefolytatásának elősegítése.
- 5.3. A vendéglátó egységeknek rendelkezniük kell megfelelően karbantartott 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készülékkel.
- 5.4. A vendéglátó egységek munkavállalóinak ismerniük kell a rendezvényen rendszeresített tűzoltó készülékek, felszerelések, eszközök kezelését, helyét és működtetésének módját.
- 5.5. A rendezvény megkezdése előtt kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson, az ott elhangzottakat elsajátítani, betartani, s azt a munkavégzés során

értelemszerűen alkalmazni. Az oktatáson elhangzanak a rendezvény tűzvédelmi helyzetével kapcsolatos fontos információk, mint például a tűzoltó készülékek helyei és működése, a menekülési útvonalakkal kapcsolatos tudnivalók, az előforduló veszélyforrások, stb.

5.6. Tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén közvetlen felettesét vagy a rendezvényszervezőt köteles azonnal értesíteni.

5.7. A rendezvény befejezésekor:

5.7.1. A munkavégzés közvetlen helyén ellenőrzi, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tüzeset keletkezéséhez vezethet.

5.7.2. Végrehajtja a gépek, berendezések szabályszerű leállítását, takarítás elvégzését, berendezések tisztántartását illetve az áramtalanítást.

6. Műsorlebonylító tűzvédelmi feladatai

6.1. Veszélyhelyzet esetén meghatározott formaszöveggel tájékoztatja a közönséget a rendezvény felfüggesztéséről, adott esetben beszüntetéséről

6.2. A hangosításon keresztül, segíti a terület kiürítésének elvégzését, élő szóval igyekszik terelni a tömeget a megvilágított kiürítési útvonalak irányába.

7. Színpadtechnika üzemeltetését ellátó munkavállalók tűzvédelmi feladatai

7.1. A színpadtechnika üzemeltetését az Omega Trading Kft végzi az általa delegált munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a Kft-nek kell gondoskodni.

7.2. A színpad területén kívül a munkavállalóknak jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírásokat kell betartani.

III. Fejezet

Eseti tűzvédelmi előírások

1. A szabad területek tűzvédelmi előírásai

- 1.1. A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
- 1.2. A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról.
- 1.3. Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési útvonalakat meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi világítás megvilágítja a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék energiaforrást és külön megvilágítást biztosítani.
- 1.4. A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat (1,2x0,6 m nagyságú, színes nyomtatású, az időjárásnak ellenálló kivitelű legyen) kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.
- 1.5. A menekülési útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
- 1.6. A rendezvény során keletkező hulladék gyűjtésére, megfelelő számú hulladék gyűjtőt kell elhelyezni és azokat szükség szerint üríteni kell.
- 1.7. A rendezvény teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB (A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB (A) értéket, vagy legalább 5 dB (A)-al nagyobb, mint az adott területen várható, amely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.



2. A vendéglátó sátrak tűzvédelmi előírásai

- 2.1. Villamos kávéfőzőt, sütő berendezést és egyéb más villamos fogyasztót csak oly módon szabad használni, hogy azok bekapcsolt állapota jól látható legyen.

- 2.2. A vendéglátó sátrakban, étkezőben dohányzás TILOS!
- 2.3. A vendéglátó sátrakban üzemeltetett elektromos berendezéseket – kávéfőző, tűzhely, elektromos főzőlap, stb. – csak a berendezések kezelési utasításai szerint szabad használni.
- 2.4. A vendéglátó sátrakban csak szabványos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő sütőt, főzőberendezést, készüléket szabad használni.
- 2.5. Pb gázpalackot csak nyomásfokozó használatával lehet üzemeltetni!
Tartalék PB-gáz palack nem tárolható a rendezvény területén, a kiürült PB-gáz palackokat minél előbb el kell távolítani a rendezvény területéről.
- 2.6. A vendéglátó sátrakban kávéfőző, illetve elektromos főzőlap (rezsó) használata megengedett, az alábbi feltételekkel:
 - Az elektromos kávéfőző, illetve rezsó alá nem éghető anyagból készült hőszigetelő lapot kell elhelyezni.
 - A fenti berendezések legalább 30 cm-es környezetén belül – üzemeltetés közben – éghető anyagot elhelyezni nem szabad. Figyelni kell különösen a főzőlap környezetében felejtett műanyag zacskókra, csomagoló papírokra.
- 2.7. A vendéglátó sátrakat igénybe venni raktározás, tárolás céljára még ideiglenes jelleggel sem szabad, ott tűz – és robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni TILOS!
- 2.8. A vendéglátó egységeknél egy-egy darab 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket, valamint tűzoltó takarót kell készenlétben tartani.
- 2.9. A vendéglátó egységekben az elektromos berendezések üzemeltetéséhez használt hosszabbítókát többszörösen toldani TILOS!
- 2.10. Az elektromos elosztók dugaszoló aljzatait sörcsapok alá elhelyezni TILOS!
- 2.11. Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetékét alkalmazni nem szabad.
- 2.12. A vendéglátó egységek eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az adott egység üzemeltetője, valamint az ott dolgozó munkavállalók felelnek.

3. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásai

- 3.1. A VIP sátorban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, stb. szabad tárolni és felhasználni.
- 3.2. A VIP sátorban két darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 3.3. A VIP sátorhoz tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan rendelkezésre.

- 3.4. A világító berendezést úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.
- 3.5. Az elektromos világító berendezések lámpatestjeinek legalább 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.
- 3.6. Hibás elektromos berendezést, készüléket, stb. használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetékét alkalmazni nem szabad.
- 3.7. A VIP sátor rendszeres takarításáról és az ott keletkező éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell.
- 3.8. A VIP sátor területén csak szabályos és műszakilag kifogástalan állapotban lévő, gyárilag engedélyezett típusú sütő-főző berendezést szabad használni és üzemeltetni, a berendezés kezelési utasításainak megfelelően (A berendezés 1 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni, tárolni TILOS!).
- 3.9. A rendezvény végén a VIP sátor tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni – a szükséges áramtalanítást el kell végezni – a helyiséget utolsónak elhagyó személynek és az esetleges hiányosságot meg kell szüntetni.
- 3.10. A VIP sátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az ott működő vendéglátó egység vezetője felel.
- 3.11. A VIP sátor területén egyidejűleg max. 50 fő tartozkodhat.

4. Az öltözők, ruhatárak tűzvédelmi előírásai

- 4.1. Az öltözőben csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezések, technikai eszközök helyezhetőek el.
- 4.2. Az öltözőben hőtermelő elektromos berendezést tárolni, üzemeltetni szigorúan TILOS!
- 4.3. Az öltöző sátorban legalább egy darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 4.4. Az öltözőben lévő berendezések, eszközök, anyagok a szabad mozgást, közlekedést, elektromos berendezések kapcsolóihoz, kijáráshoz való hozzájutást nem akadályozhatják.
- 4.5. Az öltözőben a ruhák tárolásán kívül más anyagok, eszközök tárolása, raktározása TILOS!
- 4.6. Tűz-és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag tárolása az öltözőben TILOS!
- 4.7. Használat után az öltöző áramtalanításáról gondoskodni kell.
- 4.8. Az öltözőben dohányozni szigorúan TILOS!
- 4.9. Az öltöző eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a rendezvényszervező, és az öltözőt használó fellépők felelnek.



5. A színpad tűzvédelmi előírásai rendezvények idején

- 5.1. A színpadon csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezések, technikai eszközök helyezhetők el.
- 5.2. Rendezvény után a színpad áramtalanításáról gondoskodni kell.
- 5.3. A színpad és környezetének védelmére 50 m²-ként egy darab, 6 kg-os 34A, vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket, valamint 1 db tűzoltó takarólt kell készenlétben tartani.
- 5.4. A színpad felépítését követően, az ott található elektromos berendezéseket tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és azt írásos módon dokumentálni kell.
- 5.5. A színpad fém tartóelemeit EPH hálózatba be kell kötni.
- 5.6. A rendezvény során pirotechnikai látványelemeket csak előzetes – külön jogszabály által meghatározott – feltételek betartása, és írásos engedély birtokában lehet végezni.
- 5.7. A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- 5.8. A színpad eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért a színpad üzemeltetője (Omega Trading Kft) felel.



6. Az aggregátor és környezetének tűzvédelmi előírásai

- 6.1. Az aggregátor 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
- 6.2. Az aggregátort üzemelés közben üzemanyaggal tölteni, csak a tűzvédelmi előírások, és technológiai utasítások maradéktalan betartása mellett lehet.
- 6.3. Az aggregátor üzemanyaggal való töltését csak arra megbízott személy végezheti.
- 6.4. Az aggregátor és környezetének védelmére legalább egy darab, 6 kg-os 34A, 183B, C vizsgálati tüzek oltására alkalmas porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 6.5. Az aggregátor üzemeltetéséhez szükséges gázolaj tárolása csak szabványos üzemanyagotartályokban történhet kármentő tálcán.



- 6.6. A rendezvény befejezésével az aggregátor elhelyezésére szolgáló területet a biztonsági szolgáltatnak át kell vizsgálni, és az észlelt tűzvédelmi szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 6.7. Az aggregátor eseti tűzvédelmi előírásainak betartásáért az aggregátort üzemeltető személy felel.

7. Irányítási pont eseti tűzvédelmi előírásai

- 7.1. Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni.
- 7.2. Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget.
- 7.3. Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.
- 7.4. Az irányítási ponton legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt, valamint 2 db a rendezvény biztosításában résztvevők közti kommunikációs eszközt kell készenlétben tartani.

IV. fejezet


A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

1. Tűzvédelmi használati szabályok

- 1.1. A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt a rendezvény területén, az irányítási ponton kell tartani.
- 1.2. Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 1.3. A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- 1.4. A rendezvény területén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- 1.5. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 1.6. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott tűzveszélyes folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 1.7. Az aggregátor vészleállító kapcsolóját meg kell jelölni.
- 1.8. A rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt kell telepíteni, melyen a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- 1.9. Éghető folyadékot vagy azzal szennyezett vizet közműcsatornába beönteni nem szabad. Továbbá nem szabad éghető folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot közterületi hulladéktárolóba elhelyezni.
- 1.10. Elektromos kapcsolószekrény, elosztótábla 50 cm-es távolságán belül éghető anyag nem helyezhető el.
- 1.11. A rendezvényen a munkavállalóknak és a biztonsági szolgálatnak a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetni, a rendellenességet jelenteni kell a rendezvényszervezőnek, vagy az általa megbízott személynek.

- 1.12. A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 2-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont kell alkalmazni, amelyek a tömeg nyomásának hatására nem dőlhetnek el, nem válhatnak szét – ezeket technikai megoldással kell biztosítani.

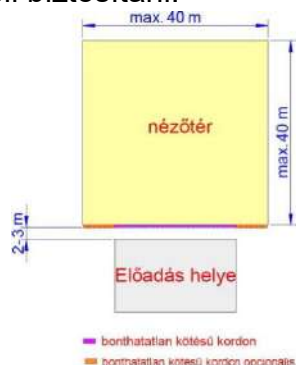

2 Dohányzás

- 2.1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 2.2. Dohányozni nem szabad a következő területeken:
 - 2.2.1. catering sátrakban
 - 2.2.2. öltözőben
 - 2.2.3. kiszolgáló sátorban
 - 2.2.4. VIP sátorban
- 2.3. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott biztonsági jellel kell jelölni.
- 2.4. Dohányzóhelynek olyan helyiséget, területet lehet kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető, helye a VIP sátor mellett található.
- 2.5. Azon a területen, ahol a szórakozó közönség tartózkodik, a dohányzás nem kerül korlátozásra.
- 2.6. A dohányzási tilalmat táblával, illetőleg piktogrammal jelölni kell. A tilalomra figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a vendéglátó sátrakban, az öltözőben és a VIP sátorban.



3. Raktározás, tárolás

- 3.1. A sátrak területén csak az ott folytatott (engedélyezett) tevékenységhez, technológiához szükséges anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést szabad tárolni és felhasználni.
- 3.2. Raktárban történő tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.).
- 3.3. A vendéglátó sátrakban csak egyszeri cserét biztosító Pb gázpalack tárolható, minden más anyagtól jól elszeparálva, és úgy, hogy azok a veszélyes felmelegedéstől védve legyenek!
- 3.4. Oldószeres festékek, hígítók tárolása TILOS.
- 3.5. Az anyagokat, árukat úgy kell tárolni, hogy azok tűz keletkező forrásává ne válhassanak. Tartózkodni kell az éghető hulladék felhalmozásától, és az anyagok szabálytalan tárolásától.
- 3.6. A tárolás során az éghető anyagok, és a lámpatest, dugaszolóaljzat között legalább 50 cm-es távolságot meg kell tartani.
- 3.7. Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az árukat, tárgyakat – amennyiben lehet – polcokon, rendezetten kell tárolni.
- 3.8. Anyagtárolás során a tűzoltó készüléket eltorlaszolni TILOS!
- 3.9. A tároló helyeken, helyiségekben, megfelelő tárolási rendet kell kialakítani. A helyiséghez tartozó berendezési tárgyakat, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy az ottani közlekedésre elegendő szélességű út álljon állandóan rendelkezésre.
- 3.10. A raktározás, a tárolás területét, az éghető hulladéktól állandóan mentesen kell tartani.
- 3.11. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét állandóan könnyen hozzáférhetővé és használható állapotban kell tartani.
- 3.12. A rendezvény befejezése után, eltávozás előtt a munkaterületet az utolsóként elhagyó személyeknek a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani.



4. Közlekedési utak


- 4.1. A rendezvény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.



- 4.2. A sátrak tagolását, a munkaterületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz- vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.
- 4.3. A tűzoltási felvonulási terület a **Krisztina körúton, Kereszt utcán**, valamint a **Naphegy utcán** biztosítható. A Krisztina körúton, illetve a Naphegy utcán található a tűz oltásához szükséges föld feletti tűzcsapok.
- 4.4. Tűz esetén a felvonulási területről, az ott parkoló gépjárművekkel haladéktalanul el kell állni!

5. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

- 5.1. A területen a biztonságos menekülés érdekében 1,2x0,6 m nagyságú menekülési útirányjelző táblákat kell elhelyezni. Sötétedést követően gondoskodni kell a táblák megfelelő megvilágításáról.

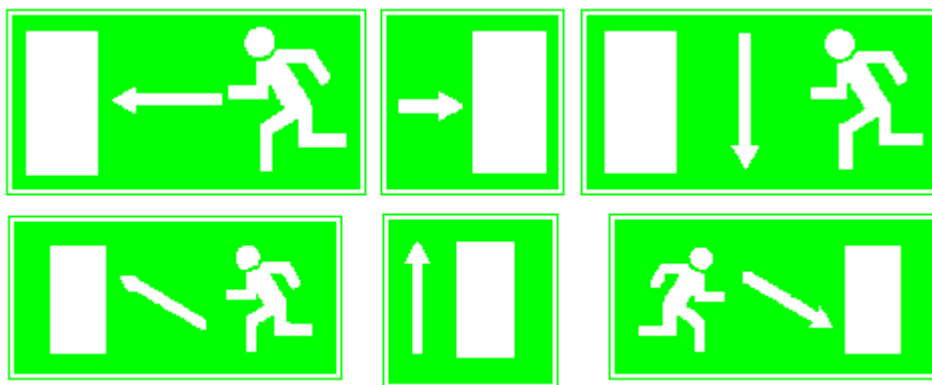

- 5.2. Napnyugta utáni időszakban a rendezvény területén a közlekedési útvonalakat meg kell világítani. Azokon a területeken, ahol közterületi világítás megvilágítja a menekülési útvonalat, nem szükséges tartalék energiaforrást és külön megvilágítást biztosítani.

6. Tüzelő-fűtőberendezések tűzvédelmi szabályai

- 6.1. A catering sátrakban csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- 6.2. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú sütő- és főzőberendezést szabad használni.
- 6.3. A sütő- és főzőberendezést, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.



- 6.4. A munkavégzés befejezése után az elektromos sütő- és főzőberendezést az elektromos hálózatról le kell választani.
- 6.5. Pb-gázzal üzemelő sütő- és főzőberendezés gázellátását, használatának befejezésekkor, és üzemszünetben meg kell szüntetni.
- 6.6. A catering sátrakban elhelyezett Pb gázpalackokat csak nyomáscsökkentő használatával lehet üzemeltetni.
- 6.7. Faszénnel üzemelő sütő-főző berendezést üzemeltetni szeles időjárási körülmények között nem lehet.
- 6.8. A gázpalackokat úgy kell elhelyezni, hogy tűzveszély, vagy robbanást okozó felmelegedés ne érhesse.

7. Villamos berendezések tűzvédelmi szabályai

- 7.1. A rendezvény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
- 7.2. A rendezvényen létesített villamos berendezéseket központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- 7.3. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 7.4. A villamos berendezést, a színpad építését követően tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét, írásos módon kell dokumentálni.
- 7.5. A vendéglátó sátrakban, szabadtéren, öltözőben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- 7.6. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelenthessen.
- 7.7. A kapcsolókat jól láthatóan kell elhelyezni, üzemben tartani, azokat eltakarni TILOS! Az elektromos kapcsolókat előírás szerinti feliratozással kell ellátni.
- 7.8. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- 7.9. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- 7.10. A lámpatestekről, foglalatokról és egyéb elektromos berendezésekről a keletkezett port és szennyeződést rendszeresen el kell távolítani.



- 7.11. A villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni, amely a nemzeti szabványok előírásainak megfelelnek és hibátlanok.
- 7.12. A hálózatot a megengedettnél nagyobb terhelés alá vonni nem szabad.
- 7.13. A villamos hálózatot állandó ellenőrzés alatt kell tartani, megrongálódott, hibás vezetéket feszültség alatt tartani nem szabad.
- 7.14. A hibás, rossz villamos berendezést, készüléket üzemben tartani szigorúan TILOS!
- 7.15. Világító berendezésen, lámpatesten éghető díszítő anyagot elhelyezni TILOS!
- 7.16. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- 7.17. Villamos berendezéseknél csak a nemzeti szabvány előírásainak megfelelő biztosítékot, kismegszakítót szabad használni. **A biztosítékot TILOS „patkolni”!**

8. Tűzoltó készülék, felszerelés

- 8.1. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.




- 8.2. A rendezvény területén, az alábbi helyeken kell tűzoltó készüléket elhelyezni:

- a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű
- A VIP sátor védelmére 2 db 34 A, 183 B C teljesítményű
- Az irányítási ponton 2 db 55 A, 233 B C teljesítményű
- Az aggregátor védelmére 1-1 db 34 A, 183 B C teljesítményű

- 8.3. A tűzoltó készülékeket jól láthatóan és maradandó módon meg kell jelölni.

- 8.4. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

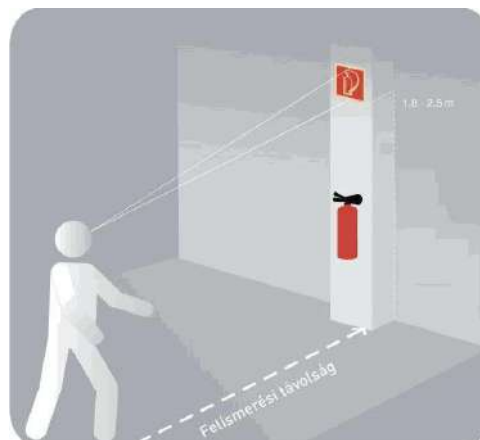

9. Tűzoltás

- 9.1. A tűz oltásában, az emberi élet, és az anyagi javak mentésében mindenki köteles életkora, egészségi, fizikai állapota alapján, elvárható módon külön felhívás és ellenszolgáltatás nélkül – részt venni.
- 9.2. A tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.
- 9.3. A tűz oltását a rendelkezésre álló felszerelésekkel, eszközökkel meg kell kísérelni. Erre a célra ABC porral oltók vannak rendszeresítve. A tűzoltó készülékeknél az oltás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e a készüléken sérülés, nem hiányzik-e a plomba, a nyomásjelző mutatója a zöld mezőben van-e.
- 9.4. A villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell.
- 9.5. Tűz esetén a követendő magatartás:
- Tűz észlelése esetén a tűzjelzés megtétele a biztonsági szolgálat, valamint a Hivatásos Tűzoltóság felé (105, 112)
 - Tűz észlelése esetén – a testi épség veszélyeztetése nélkül – kezdjék meg a tűz oltását.
 - A Hivatásos Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja.
 - Biztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egységek a tüzeset helyszínéhez juthassanak.



10. Oltóvíz



- 10.1. A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg – egyeztetés keretén belül – az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.
- 10.2. A rendezvényen esetlegesen keletkezett tüzek oltásához, a Krisztina körúton egy darab, valamint a Naphegy utcán két darab föld feletti tűzcsap található.
- 10.3. A vízszerezési helyeknél biztosítani kell azok tűzoltó gépjárművel való mindenkor megközelíthetőségét és az oltóvíz akadálytalan kivehetőségét.
- 10.4. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

V. fejezet

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

1. A tevékenység feltételei

- 1.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 1.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- 1.3. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- 1.4. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a rendezvényszervezővel vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- 1.5. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- 1.6. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 30 napos érvénytartamra lehet kiadni.
- 1.7. Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefűjtését követő terület ismételt átvizsgálás után folytatható.
- 1.8. A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.
- 1.9. Jogszámban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.



- 1.10. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- 1.11. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- 1.12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Személyi feltételek

- a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott (pl. szakmunkás) képesítés, ➤ érvényes tűzvédelmi szakvizsga.

Tárgyi feltételek

- műszaki berendezések, készülékek, felszerelések, szerszámok megfelelő állapota.
- érvényes felülvizsgálati dokumentáció (hegesztő berendezés esetében). ➤ meg kell vizsgálni:
 - nincsenek-e sérülések a hegesztő berendezésen,
 - a biztonsági szerelvények a helyükön vannak-e, működőképese-e, ➤ a kábelek, illetve tömlők nem szakadtak, sérültek-e
 - a csatlakozások rendben vannak-e,
 - hegesztőpisztolyok, manométerek nem sérültek-e, nincs-e szivárgás,
 - el kell végezni azokat az ellenőrzéseket, amelyeket a hegesztőgépek kezelési utasításai előírnak.
- Lánghegesztési tevékenység végzése során az MSZ 6292 előírásait kell betartani, ezen kívül kiemelten kell kezelni az alábbiakat:
 - hegesztő berendezés közelében legalább 1 db az ott keletkező tűz eloltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,
 - a palacktárolást úgy kell végezni, hogy a palackokhoz illetéktelen hozzá ne férhessen.

VI. fejezet

Munkavállalók tűzvédelmi oktatása



Az 1996. évi XXXI. törvény 19.§ (2) bekezdés alapján a rendezvényszervező köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók, a jogszabályokban foglalt előírások szerint végezzék tevékenységüket, a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A tűzvédelmi oktatást a tűzvédelmi megbízott tartja.

1. A rendezvényen tevékenykedő vendéglátó egységek munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása

1.1. A fent említett személyeket a rendezvény napján, 14 óra előtt előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásban legalább a következőkre kell kitérni:

- 1.1.1. a tűzvédelmi szabályzat főbb részeinek ismertetése,
- 1.1.2. a munkakörnyezet tűzveszélyessége,
- 1.1.3. a tűz esetén követendő magatartás,
- 1.1.4. a tűzjelzés módja, lehetősége, tartalma,
- 1.1.5. a tűzvédelmi előírások megszegésének jogi következménye.
- 1.1.6. a tűzoltás módja a rendelkezésre álló felszerelésekkel,

1.2. A rendezvényen csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki az oktatási napló szerinti oktatásban részesült.

2. A tűzvédelmi oktatások dokumentálása

2.1. A tűzvédelmi oktatást végrehajtó személy az oktatást tűzvédelmi oktatási naplóban, vagy a mellékletben található minta alapján dokumentálja.

2.2. Az oktatást bizonyító dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Az oktatás időpontját, helyét, időtartamát.
- Az oktatás tárgyának tételes ismertetését.
- Az oktatás jellegét (új belépő, áthelyezett, ismétlődő, rendkívüli, pótktatás).

2.3. Az oktatást bizonyító dokumentumokat 1 évig meg kell őrizni.

VII. Fejezet

A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

1. Tűzjelzés

A vendéglátó sátrakban, és a rendezvény belső, elzárt területén kialakított sátrakban **a tűzoltóság hívószámát vagy az alapvető utasításokat tartalmazó táblát jól látható módon el kell helyezni.**



A rendezvény ideje alatt a területen keletkezett tűzről és egyéb káreseményről a színpadon található kivetítőn keresztül kell figyelmeztetni a szórakozó közönséget, valamint a hangosítás segítségével mikrofonon kell tájékoztatni a tömeget.

Közlemények:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.	
 Sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen die Veranstaltung aus technischen Gründen unterbrechen. Nach der Fehlerbehebung werden wir Sie weiter informieren.	 Ladies and gentlemen. Due to technical reasons this event must now be interrupted. You will be provided with further information once the situation is normal.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de  az esemény helyszínét ki kell üríteniünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legközelebbi útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.	
 Sehr geehrte Damen und Herren! Leider müssen wir den Ort der Veranstaltung evakuieren. Wir bitten Sie, den Ort der Veranstaltung schnellstens auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Bitte nehmen Sie Ihre persönlichen Gegenstände mit, und beachten Sie die Sicherheitshinweise.	 Ladies and gentlemen. We regret to inform you that this venue must be evacuated. Please proceed to the nearest exit. Please take all personal belongings with you and follow the instructions of the security people.



2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell

- a.) a tüzeset pontos helyét
- b.) mi ég, mi van veszélyben
- c.) emberélet van-e veszélyben
- d.) a tűz terjedelme
- e.) jelző neve és telefonszáma

VIII. fejezet

Egyéb rendelkezések

1. Tűzvédelmi iratok kezelése, gyűjtése, dokumentálása

- 1.1. A **TABÁN Fesztivál** szabadtéri rendezvény tűzvédelmével összefüggő iratot, utasításokat, rendelkezéseket, szabályzatot, igazolást, stb. az irányítási ponton kell tartani.

- 1.2. a helyszínen tartandó dokumentumok:

- 1.2.1. A tűzvédelmi szabályzat

- 1.2.2. A villamos berendezés, hálózat, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatának, valamint az abban foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó szerelési nyilatkozatot.

- 1.2.3. Tűzvédelmi oktatási naplót, az oktatással, kapcsolatos iratot.

- 1.2.4. Tűzvédelemmel összefüggő levelet (tűzoltósági határozatot), iratot, bizonylatot, igazolást, szakvéleményt, tervezői, kivitelezői nyilatkozatot.

- 1.2.5. Ellenőrzési jegyzőkönyveket

- 1.2.6. Tűzoltó készülékek nyilvántartását.

- 1.2.7. Tűzvédelmi célt, szolgáló helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a szükséges közműlezáró berendezések helyét, a menekülési útvonalakat, tűzcsapok, tűzoltó készülékek stb.



2. Tűzvédelmi ellenőrzések

- 2.1. Minden munkavállaló kötelessége, hogy munkakezdéskor ellenőrizze közvetlen munkahelyi környezetét, hogy az a tűzvédelmi szabályzatban, illetve az előírásoknak megfelel-e.

- 2.2. Ezen túl munkaköri kötelessége, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan betartsa a tűzvédelmi előírásokat.

- 2.3. A fenti ellenőrzési kötelezettség a vezető beosztású személyekre is vonatkozik.

- 2.4. A rendezvény befejezésekor a rendezvény területét a biztonsági szolgálatnak kötelessége átvizsgálni tűzvédelmi szempontból.

- 2.5. A rendezvény befejezésekor a vendéglátó egységekben az ott tevékenykedő munkavállalóknak az alábbi feladatokat el kell végezni:

➤ a takarítási munkálatok

➤ a közlekedési utak átjárhatóságának ellenőrzését

- Pb gázpalack szelepének elzárását, a gázpalackok elszállítását
- nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (pl. égő cigaretta, főzőberendezés, stb.)

3. Tűzvédelmi szemle

- 3.1. A tűzvédelmi szakszolgáltató a rendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi szemlét (továbbiakban szemle) tart a rendezvény által használt területen.
- 3.2. A szemlén vizsgálat tárgyát képezi minden az adott rendeltetési egységgel, az ott folytatott tevékenységgel, használt berendezésekkel, eszközökkel, gépekkel, és az ott dolgozó munkavállalókkal kapcsolatos tűzvédelmi előírás vizsgálata.
- 3.3. A szemléről – amennyiben szükséges – jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet legalább öt évig meg kell őrizni.

4. A rendezvény befejeztével kapcsolatos feladatok

- 4.1. A rendezvény befejezésekor (záráskor) a rendezvényhez tartozó összes sátrat az adott terület munkahelyi vezetője által kijelölt személy, vagy az utolsóként távozó munkavállaló ellenőrzi, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.
- 4.2. Az ellenőrzés terjedjen ki:
 - a takarítási munkálatok elvégzésére,
 - a közlekedési utak szabadon tartására
 - a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására, és annak egyedi feszültségmentesítésére,
 - nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (nincs-e égő cigarettavég, a hamu nincs-e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.)
 - Pb gázpalack szelepének elzárására, a gázpalackok elszállítására ➤ a hulladékok eltávolítására, a hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére, ➤ a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
 - a tűzoltó felszerelés, készülék vízszerezési hely szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.



5. Tűzvédelmi bírság (kivonat a 259/2011. (XII.7) Korm. rendeletről)

- 3.1. A tűzvédelmi hatóság a kormányrendeletben található táblázatban megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.



-
- 3.2. Ha a táblázatban rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.
 - 3.3. Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.
 - 3.4. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
 - 3.5. A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Ha a rendezvény területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, abban az esetben a szabályzatot módosítani kell úgy, hogy az naprakész állapotban legyen.

Jelen szabályzatban foglaltakat a **TABÁN Fesztivál** rendezvény vendéglátó egységek munkavállalóival, a rájuk vonatkozó mértékben – tűzvédelmi oktatás keretében – ismertetni kell.

Lehetőséget kell biztosítani a biztonsági szolgálat részére a tűzvédelmi szabályzat megismerésére a rájuk háruló feladatok vonatkozásában.

Az itt nem szabályozott tűzvédelmi viszonyokra az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok, rendelkezések, szabályzatok és a nemzeti szabványokban meghatározottak az irányadók.

A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmulasztása, megszegése vagy azok nem megfelelő módon történő végrehajtása a cselekmény súlyától függően fegyelmi, a katasztrófavédelmi hatóság részéről helyszíni bírság, szabálysértési és súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

A szabályzatban foglaltak végrehajtását és betartását ellenőrizni fogom és szükség esetén felelősségre vonást kezdeményezek.

A szabályzat kiadását követően lép hatályba, és annak előírásait a **TABÁN Fesztivál** rendezvény idején be kell tartani.



Készítette: Csoma Tamás
Tűzvédelmi főelőadó
197/2/2012
06-70-850-5137
csomat@gmail.com

Budapest, 2019. március 22.

.....
Rendezvény szervező

1.Sz. Melléklet
Jelentés tűzesetről**JELENTÉS TŰZESETRŐL**

Jelentem, hogy a Budavári Művelődési Ház **TABÁN Fesztivál** rendezvény területén

2019 év **05** hó **01** napján _____ órakor tűz keletkezett.

A tűzeset során _____ leégett (részben leégett, stb.)
megsemmisült _____ (részben _____ megsemmisült) _____
_____ anyag, gép, berendezés,
állat, stb.

A tűzesetek kapcsán _____ nevű munkavállaló(k)
megsérült(ek).

A tűz által okozott kár(becsült kár) _____ Ft.

A tűzoltást az _____ hivatásos tűzoltóság végezte.

A tűzesetet előzetes/végleges megállapítás szerint: _____

_____ okozta

A tűzesetért _____ felelős

A hatósági tűzvizsgálat megállapította, hogy a

tűz _____ miatt

keletkezett, mert _____ előírásokat

nem tartották be.

A tűzesetet követően az alábbi intézkedést tettem:

Budapest, 2019 év május hó 01 nap

Rendezvényszervező

2.Sz. Melléklet

Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzésének dokumentálása

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE

A készletben tartó neve:

Az ellenőrző vizsgálatokat végző neve(i):

A karbantartó személy(ek) neve(i):

Sor-szám	A tűzoltó készülék			A vizsgálat dátuma (hónap, nap)			Vizsgálat szükséges	Megjegyzés
	készlet helye	típusa	gyári száma	I. negyed év	II. negyed év	III. negyed év		

Vizsgálatot végző aláírása:

MINTA

3.Sz. Melléklet

Oktatási napló

OKTATÁSI NAPLÓ

Készült: év hó napján
a (munkahely megnevezése)

Az oktatásra kötelezettek száma:fő

Az oktatáson megjelentek száma:fő

Az oktatás jellege (a megfelelő rész aláhúzendó)

-  ismétlődő tűzvédelmi oktatás
 pótoktatás
 rendkívüli oktatás
 egyéb oktatás

Az elméleti oktatás rövid tartalmi összefoglalása:

MINIA

A gyakorlati oktatás tárgya:

.....

.....

.....

.....

Az oktatást ellenőrizte:....., beosztása:.....

4.Sz. Melléklet

Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

ENGEDÉLY

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján a hatályos tűzvédelmi/pirotechnikai rendelkezések figyelembevételével engedélyt adok az alábbi munkavégzésre.

A munka megnevezése:	
A munkát végző neve:	
A munkavégzés helye:	
A munkavégzés ideje:	
A munkavégzés rövid leírása:	

A fentebb részletezett munkavégzésnél az alábbi tűzvédelmi előírásokat kell végrehajtani, megtartani:

1. A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület be kell jelteni a raktárvezetőnek.
2. A munkavégzés területén az illetékes személyek bejutását meg kell tiltani.
3. A munkát tilos megkezdni addig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
4. A hegesztő gázpalack nyomásszabályozó felszerelése kötelező!
5. A hegesztőknek és ipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
6. A munkavégzéssel érintett területet el kell határolni. (Pl.: ajtók folyamatos zárva tartása)
7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben tevékenykedő személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
8. A tűzveszélyes tevékenység végzésével érintett területen legalább **2 darab** 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

9. Lánghegesztési, lángvágási munkálatok közelében a tűzoltó készülékek mellett egy vödör vizet is készenlétben kell tartani (Pl.: esetlegesen megolvadt izzó fémtárgyak hűtésére).
10. A tevékenység helyszínéről az éghető anyagot, hulladékot előzetesen el kell távolítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy gondoskodni kell az éghető anyagok elhatárolásáról, vagy olyan védelméről, mely megakadályozza azok meggyulladását.
11. A napi munkaidő végét megelőző egy órával a hegesztési/lángvágási tevékenységet be kell szüntetni, és át kell ellenőrizni a munkavégzés területét.
12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.: izzó parázs, felmelegedett anyag stb.).
13. A tevékenységet csak kifogástalan műszaki állapotú hegesztő berendezéssel lehet megkezdeni.
14. A fentebb meghatározott feltételeken túl minden esetben be kell tartani a [54/2014. \(XII.5\) BM rendeletben](#) (Gáz- és Tűzvédelmi Szabályzat), és a [143/2004. \(XII. 22.\) GKM rendeletben](#) (Hegesztési és Lángvágási Szabályzat) foglaltakat.

Egyéb előírások:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Amennyiben a feltételek nincsenek biztosítva, úgy a munkát megkezdeni
NEM LEHET!**

Az engedélyben előírt tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Tevékenységet végző munkavállalók nevei és szakvizsga bizonyítványaik száma:

[illegible]

Az engedély 3 számozott oldalra egy mellékletet (nyilatkozat) tartalmaz, mely az érintettek aláírásával együtt érvényes.

Kelt:

a munkavégzést kérő szervezet
képviselőjének aláírása

a munkát elrendelő (engedélyező)
képviselőjének aláírása

NYILATKOZAT

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

A hegesztéssel járó tevékenységet befejeztem, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam, tüzet okozható körülményt nem tapasztaltam.

A munkavégzés befejezésének ideje:.....

.....
a munkát végző szervezet
képviselőjének aláírása

5.Sz. Melléklet Kiürítés számítás

Kiürítés számítás

A Budavári Művelődési Ház által rendezett **TABÁN Fesztivál** rendezvénynek (1016 Budapest, 6112 hrsz.) helyt adó területre, a rendezvény idején (a szervezők tájékoztatása alapján) 8.000 fő szórakozni vágyó vendéget várnak. A nagy létszámmra való tekintettel az 54/2014 (XII. 5) BM rendelet előírásait, valamint a kiürítés tűzvédelmi műszaki irányelvét figyelembe véve az alábbi, tájékoztató számítás ad támpontot a rendezvény biztonságos kiürítésével kapcsolatban.

Alapadatok:

A rendezvény helyszíne: TABÁN park (Kőműves lépcső, Krisztina Körút, Kereszt utca, Naphegy utca által határolt zöld terület)


A rendezvényt bármely irányában el lehet hagyni veszélyhelyzet alkalmával, ennek ellenére egy jelentősen rosszabb állapotot tételezünk fel a számításakor, Abban az esetben, ha a rendezvény területe kordonnal vagy egyéb épületszerkezettel körül van határolva, úgy az alábbi számítás ad támpontot a menekülési útvonalak szélességét illetően.

Az OTSZ 207 § (6) értelmében a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A számításakor veszélyeztetett területként a színpad előtt található területet tekintjük.

A rendezvény területén a várható résztvevők száma az előző évek tapasztalatai, valamint a rendezvény szervező nyilatkozata alapján egyidejűleg maximálisan 8000 fő.

A nézőtér egyszektorosan kerül kialakításra.

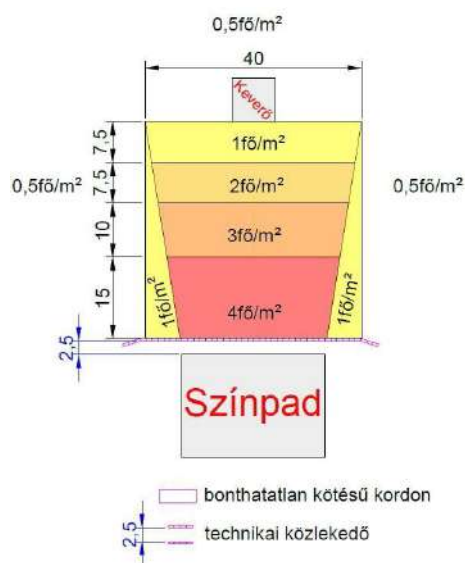

Minimális menekülési szélesség: $8000\text{fő}/41,7 \times 4\text{min} = 47,96\text{ m}$

Kezdeti szabad menekülési szélesség: $40\text{m} + 36\text{m} + 40\text{m} = 116\text{ m}$ megfelel

Az OTSZ 7. melléklet 2. táblázata alapján a szabadtéri rendezvények látogatóinak létszámsűrűsége a következő:

11.	Diszkók, popkoncertek, szabadtéri tömegrendezvények ülőhelyek nélkül	4 fő/m ²	A látogatók rendelkezésére álló, a rögzítetten beépített bútorokkal csökkentett nettó hasznos alapterület.
-----	--	---------------------	--

A kiürítendő terület létszámsűrűsége max. 4fő/m²

A létszámsűrűség függvényében a szabadtéri rendezvények kiürítésről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza a vízszintes haladási sebességet:

A kiürítendő terület létszámsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes átlagos haladási sebesség [m/min]	Haladás lépcsőn [m/min]
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63

Szabadtéri rendezvény típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Könnyűzenei rendezvény, koncert, rock, metál koncert, disco, techno party	1
Talaj típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Füves terület, zöldfelület	0,9
Homokos terület	0,8
Saras terület	0,5
Sóder, kavics, kődarabok	0,8
salak, mesterséges szilárd burkolat, ideiglenes	1

$$t_{a1} = \frac{S_{1i}}{v_{1i}}$$

Az S_1 meghatározása:

S_1 füves terület = 40 m

A v_{min} meghatározása:

$V_{füves terület} = 11,45 \times 1,0 \times 0,9 = 10,305 \text{ m/min}$

$t_{a1} = 40 \text{ m} / 10,305 \text{ min} = 3,88 \text{ min}$

A kapott érték kevesebb mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

Tehát abban az esetben, ha a rendezvény veszélyeztetett területe kordonnal, vagy más egyéb épületszerkezettel körül volna kerítve, úgy 48 méter összesített szabad szélességgel rendelkező kiürítési útvonalat kellene biztosítani a vendégek biztonságos menekülésének érdekében.

A valóságban a rendezvény nincs körülkerítve, az szabadon látogatható, nincsenek menekülési folyosók kijelölve, így a szórakozó közönség akadálytalanul bármikor szabadon elhagyhatják a helyszínt. Nincs olyan szűk keresztmetszet, amely a vendégek torlódását okozhatná, minden irányba elindulva van olyan alternatív útvonal, melyen keresztül a TABÁN parkot el lehet hagyni.

6.Sz. Melléklet Vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabványok

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK, SZABVÁNYOK

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A tűzvédelmi szabályzat készítéséről

23/2011. (III. 8.) KORM. RENDELET A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET Az országos településrendezési és építési követelményekről

15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

MSZ EN 3 a hordozható tűzoltó készülékekről

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.

(XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013.

(XI. 28.) BM rendelet módosításáról

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzéséről követelményeiről és szakmai képzéseiről.

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Budavári Művelődési Ház

TABÁN Fesztivál
1016 Budapest, 6112 hrsz.

Tűzriadó terv



Telefonszámok:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112



2019



Tűz esetén a tűzoltóságon kívül értesítendő személyek:**1. Rendezvényszervező:****Budavári Művelődési Ház****Megyesi Anikó (06-20-555-9181)****Rózsa Records Kft.****Rózsa István (06-30-331-8830)****2. Tűzvédelmi megbízott:****Tűzoltószerház Kft. Orbán János (06-20-945-3884)****Orbán Dávid (06-20-551-8313)****Kalmár Tamás (06-70-616-2310)**

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban az önkormányzati tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenteni.

A Tűzoltóság telefonszáma: 105 vagy 112

A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok

1. Alapvető intézkedések

1.1. Hivatásos tűzoltók riasztása a **105**, vagy a **112**-es telefonszámon, vagy a Budavári Tűzoltó Őrs: **06-20-433-9293**.

1.2. Riasztás, vezetők kiértesítése

➤ Rendezvényszervező **Megyesi Anikó** (06-20-555-9181),

Rózsa István (06-30-331-8830)

➤ Megbízott tűzvédelmi szakemberek értesítése

Orbán János (06-20-945-3884)

Orbán Dávid (06-20-551-8313)

Kalmár Tamás (06-70-616-2310)

1.3. A kapcsolattartás módja **(telefon)**

1.4. Életmentési eljárás, személyek biztonságos helyre irányítása

➤ A kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni a rendezvény területéről.
(bővebben a 8. pontban)

1.5. Energiaellátásra vonatkozó intézkedések

➤ Az áramellátás megszüntetése a tűzvédelmi főkapcsoló segítségével, mely az aggregátornál található. **(Felelős személy: Sas Attila (06-30-949-4394, Mónus Sándor (06-20-941-4074))**

➤ Gázellátás megszüntetése a vendéglátó egységekben felállított főzőhelyeken.

1.6. Tűzoltás a rendelkezésre álló eszközökkel

➤ Kézi ABC porral oltók

Elektromos berendezés tüzeit vízzel oltani TILOS!

1.7. A rendezvény területére történő bejutás biztosítása a tűzoltók számára.
(biztonsági szolgálat)

1.8. A helyszín biztosítása **(biztonsági szolgálat)**

1.9. Veszélyeztetett anyagok, eszközök (javak) biztonságos helyre szállítása, őrzés

2. A tűzjelzés módja, a rendezvény területén tartózkodók riasztása

2.1. Aki a rendezvény területén tüzet észlel vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt késedelem nélkül jelezni:

- biztonsági szolgálatnak
- a hivatásos tűzoltóság felé a **105**-ös, vagy a **112**-es telefonszámon
- az előzőekben felsorolt személyeknek

2.2. A tűz jelzésének tartalmaznia kell:

- a rendezvény pontos címét (**1016 Budapest, 6112 hrsz. TABÁN Fesztivál**)
- a rendezvény leggyorsabban megközelíthetőségének lehetőségét, módját,
- a tüzet jelző személy nevét, telefonszámát,
- hol keletkezett a tűz, melyik helyiségben, mi van veszélyben, a tűz mire terjedhet át,
- emberélet van-e veszélyben, hol és hány fő,
- megkezdték-e a tűzoltást és milyen eszközzel.

2.3. A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre törően kell megtenni. Minden esetben meg kell várni a tűzoltóság részéről a bejelentés nyugtázását. A tűzoltóság által feltett további kérdésekre is pontos választ kell adni.

2.4. A tűzoltóság és a biztonsági szolgálat, valamint a tűzvédelmi vezető felé minden tüzet, még a sikeresen eloltott tüzet is be kell jelenteni!

Tűz jelzése a rendezvény ideje alatt

2.5. A rendezvény ideje alatt a területen keletkezett tűzről és egyéb káreseményről a színpadon található kivetítőn keresztül kell figyelmeztetni a szórakozó közönséget, valamint a hangosítás segítségével mikrofonon kell tájékoztatni a tömeget.

Közzelmények:

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.  Sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen die Veranstaltung aus technischen Gründen unterbrechen. Nach der Fehlerbehebung werden wir Sie weiter informieren.	 Ladies and gentlemen. Due to technical reasons this event must now be interrupted. You will be provided with further information once the situation is normal.	 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell üríteniünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.  Sehr geehrte Damen und Herren! Leider müssen wir den Ort der Veranstaltung evakuieren. Wir bitten Sie, den Ort der Veranstaltung schnellstens auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Bitte nehmen Sie Ihre persönlichen Gegenständen mit, und beachten sie die Sicherheitshinweise.	 Ladies and gentlemen. We regret to inform you that this venue must be evacuated. Please proceed to the nearest exit. Please take all personal belongings with you and follow the instructions of the security people.
---	---	--	--



2.6. A tűzjelzés elhangzása után a helyszínen lévő vezető beosztású személy **(rendezvénysszervező, biztonsági szolgálat vezetője)**, tájékozódik arról, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen anyag, helyiség van veszélyeztetve, majd ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket:

- Kijelölik az életmentésben, tárgymentésben, esetleg elsősegélynyújtásban résztvevőket.
- Intézkednek a tűzjelzésről.
- Legalább 1 főt kijelölnek, aki irányítja és fogadja a helyszínre kiérkező tűzoltóságot.
- A kijelölt személy irányításával, illetőleg a dolgozók bevonásával megkezdí a tűz oltását – amennyiben ez testi épségüket nem veszélyeztetí – a rendelkezésre álló tűzoltó eszközök és felszerelések **(kézi tűzoltó készülék)** igénybevételel.
- A helyszínre kiérkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni kell arról, hogy hol keletkezett a tűz.
- A tűzoltás és mentés során a tűzoltás vezetőjének utasításait kell végrehajtani.

Tűz jelzése a rendezvény idején kívül

2.1. A rendezvény területén esetlegesen keletkezett tűz oltásával, jelzésével kapcsolatos feladatokat a helyszínen lévő biztonsági szolgálat látja el.

3. A rendezvényen esetlegesen keletkező tűz eloltása és a mentés során jelentkező és végrehajtandó feladatok

3.1. A rendezvényen – legfőképp a veszélyeztetett hely közelében – tartózkodó személyek felderítése és azok menekítésében történő részvétel. A keletkezett tűz helyszínén és környezetében a biztonságos rendet fenn kell tartani és meg kell akadályozni egy esetleges pánikhangulat kialakulását.

- 3.2. A rendelkezésre álló felszerelésekkel – kézi tűzoltó készülékek – a testi épség veszélyeztetése nélkül meg kell kezdeni, meg kell kísérelni a tűz eloltását.
- 3.3. Meg kell akadályozni illetéktelen személyek belépését vagy azoknak a helyszínen történő tartózkodását.
- 3.4. Biztosítani kell a tűz helyszínét és annak változatlan állapotban történő meghagyását.
- 3.5. Biztosítani kell a zavartalan tűzoltás lehetőségét.
- 3.6. A tűz eloltásának és terjedésének megakadályozásában történő részvétel – a helyszíni tűzoltás vezető irányítása mellett – minden munkavállaló kötelessége.
- 3.7. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűz oltását az egység parancsnoka irányítja. Az általa adott utasításokat mindenki köteles maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben a tüzet a tűzoltóság kiérkezése előtt sikerült eloltani, a helyszínt változatlan állapotban kell hagyni, illetve megőrizni a tűzvizsgálati eljárás eredményes végzése céljából, amíg a tűzvizsgáló a helyszínre nem érkezik.
- 3.8. Elektromos tűz esetén, a rendezvény területének kiürítését követően, az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell a tűz által érintett területet, a villamos szakasz vagy főkapcsoló segítségével. **(Felelős személy: Sas Attila 06-30-949-4394, Mónus Sándor (06-20-941-4074))**
- 3.9. A tűz keletkezése helyén a gázellátást meg kell szüntetni. **(a vendéglátó sátorban található gázpalackok elzáró szerelvényei segítségével)**
- 3.10. A tűz vagy robbanás környezetében keletkező – a tűzoltást és vagyonmentést esetleg akadályozó – romok eltávolítására történő intézkedés megtétele. **(felelős személy: rendezvényszervező, biztonsági szolgálat vezetője)**
- 3.11. A tűz keletkezésének helyéről a fontosabb, értékesebb berendezések és iratanyagok elszállítása biztonságos helyre.
- 3.12. A tüzeset során esetleg megsérült személyek részére elsősegélynyújtás a kijelölt pontokon. **(színpad háta mögött található elsősegély hely)**
- 3.13. Szükség esetén az Országos Mentőszolgálat értesítése
- 4. A vezető beosztású személy feladata (rendezvényszervező, biztonsági szolgálat vezetője)**
 - 4.1. Dönt, a rendezvény szüneteltetéséről, szükség esetén történő beszüntetéséről.
 - 4.2. Elrendeli a rendezvény területének kiürítését.
 - 4.3. A tüzeset helyszínén szakmai ismeretei szerint irányítja, illetve segíti a tűzoltási és kárelhárítási munkálatok végzését.
 - 4.4. Irányítja, illetve segíti a fent felsorolt feladatok végzését.

- 4.5. Tájékoztatja a helyszínre érkezett tűzoltóság parancsnokát az elvégzett munkáról és a tűzoltás helyzetéről.
- 4.6. Elősegíti a tűzvizsgálat lefolytatását és gondoskodik arról, hogy a tűz helyszíne változatlan állapotban maradjon.

5. A biztonsági szolgálat feladatai

- 5.1. Elősegíti és koordinálja a kiürítési folyamatokat
- 5.2. A megvilágított kiürítési útvonalak felé tereli a vendégeket
- 5.3. Együttműködik a rendőrséggel, valamint a mentőszolgálatokkal, tűzoltósággal.
- 5.4. Biztosítja a helyszínt, illetéktelen személyeket nem enged a területre.
- 5.5. A kiürítést követően közreműködik a tűzoltási tevékenységben.
- 5.6. Szükség esetén a kézi tűzoltó készülékek segítségével megkísérli a tűz eloltását.

6. A rendezvényen munkavállalók, alkalmazottak feladata tűz esetén

- 6.1. A tűz észlelése esetén a tűzjelzés szabályainál leírtak szerint eljárni.
- 6.2. A tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.
- 6.3. Aktívan részt venni a fentebb felsoroltak végrehajtásában (tűzoltásban, élet- és vagyonmentésben, kárelhárításban).
- 6.4. A tűzoltók kiérkezéséig be kell tartani mindenkinek a felettesének utasításait.

7. Színpadtechnikát kezelő személyzet feladata tűz esetén

- 7.1. Tűz, vagy egyéb katasztrófa helyzet kialakulása esetén a kivetítőkön be kell mutatni a kiürítési alaprajzot, valamint a kiürítés elrendelésére megfogalmazott formaszöveget.
- 7.2. A színpad fénytechnikájának segítségével megvilágítja a menekülési útvonalakat (a színpad két oldalán a színpad mögé, valamint a tenispálya irányában az Attila út felé) annak érdekében, hogy a menekülő tömeg a sötétben megfelelőképpen tudjon tájékozódni.

8. Kiürítési, menekülési lehetőség

- 8.1. A kiürítést a rendezvényről a Naphegy utca, Kőműves lépcső, valamint a Krisztina körút (Attila út), Kereszt utca felé kell megkísérelni, majd a zöld terület elhagyását követően el kell távolodni a helyszínről.
- 8.2. A Naphegy utcán, Kereszt utcán, valamint a Krisztina körúton zajló gépjármű forgalomra figyelemmel kell lenni. Veszélyhelyzet alkalmával a rendőrség feladata biztosítani a környező utcák biztonságos elhagyását.

9. Főbb veszélyforrások megnevezése

- 9.1. A rendezvényen időjárástól függően nagy tömeg vesz részt, veszélyhelyzet esetén elsősorban a pánikhangulat kialakulására kell felkészülni. A

pánikhangulat kialakulásának leküzdése, és kezelése a biztonsági szolgálat feladata.

- 9.2. A ruhatárnak kialakított sátor az ott található ruhaneműk miatt tűzveszélyes terület, ezért a tűzvédelmi előírások be nem tartása következtében könnyen keletkezhet tűz.
- 9.3. Veszélyforrásként tekinthető a terület előtt húzódó Krisztina körúton zajló gépjármű forgalom. A veszély csökkentése érdekében veszélyhelyzetben javasolt az utcát lezárni, egy olyan ponton, ahol a gépjárművek elterelése megoldható, vagy a rendezvény előtt található utcaszakasz egy sávját kordonnal elkeríteni.
- 9.4. Az aggregátor területe tűzveszélyes terület, itt található a tűzvédelmi főkapcsoló. A területre idegenek nem léphetnek be, javasoljuk az aggregátor környezetét kordonnal elkeríteni.
- 9.5. A színpad és környezetében, az ott található elektromos berendezésekből, adódóan, a tűzvédelmi előírások be nem tartása miatt könnyen keletkezhet tűz.
- 9.6. A vendéglátó sátrakban alkalmazott sütő-főző berendezések, Pb gázpalackok helytelen használata tűzveszélyt rejt magában, ezért a tűzvédelmi szabályzatban, jogszabályban, és szabványban leírtakat be kell tartani, a gázpalackok használata és tárolása közben.
- 9.7. Hirtelen bekövetkező viharos időjárás esetén pánikhangulatra kell felkészülni, ilyen esetben azonnal ki kell üríteni a rendezvény területét.

10. Egyéb utasítások

- 10.1. A vendéglátó egységekben jól látható helyre ki kell függeszteni a tűz esetén riasztandók telefonszámát, és a tűzoltóság hívószámát (**105; 112**).
- 10.2. A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat – oktatás keretében – minden dolgozóval, alkalmazottal beosztásra való tekintet nélkül ismertetni kell.
- 10.3. Különös figyelmet kell fordítani az egyes feladatok végzésének ismertetésére, és azok készség szintű elsajátítására.
- 10.4. A Tűzriadó Terv egy példányát át kell adni tűz esetén a tűzoltás vezetőjének.

11. Tűzoltó eszközök

- 11.1. A vendéglátó egységeknél, a VIP sátorban, a hangosító pultnál, az öltözőben, az aggregátor közelében, és a színpad körül 6 kg-os ABC vizsgálati tüzek oltására alkalmas kézi tűzoltó készülék található.
- 11.2. A rendezvényen esetlegesen keletkezett tüzek oltásához, a Krisztina körúton egy darab, valamint a Naphegy utcán két darab föld feletti tűzcsap található.

12. Egyéb tudnivalók

- 12.1. Életveszély esetén mindenekelőtt a veszélyeztetett személyek mentését kell megkísérelni. Gondoskodni kell a tűz közelében lévő éghető anyagok, eltávolításáról.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A mai napon kiadott Tűzriadó Tervet a **Budavári Művelődési Ház által rendezett TABÁN Fesztivál** rendezvényen tevékenykedő valamennyi munkavállalóval ismertetni kell.

A Tűzriadó terv jelen részét a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként kell kezelni.

Jelen Tűzriadó terv a mai napon lép hatályba, és annak előírásait a rendezvény idején be kell tartani.

Budapest, 2019 március 22.

.....
Rendezvényszervező

